


流入水質 (80 + 70 m³ / 日)

BOD	1,200 mg / L
COD	800 mg / L
S S	500 mg / L
T - N	300 mg / L
Ca ⁺	1,000 mg / L

寺野地区産業廃棄物最終処分場 浸出水処理施設フローシート

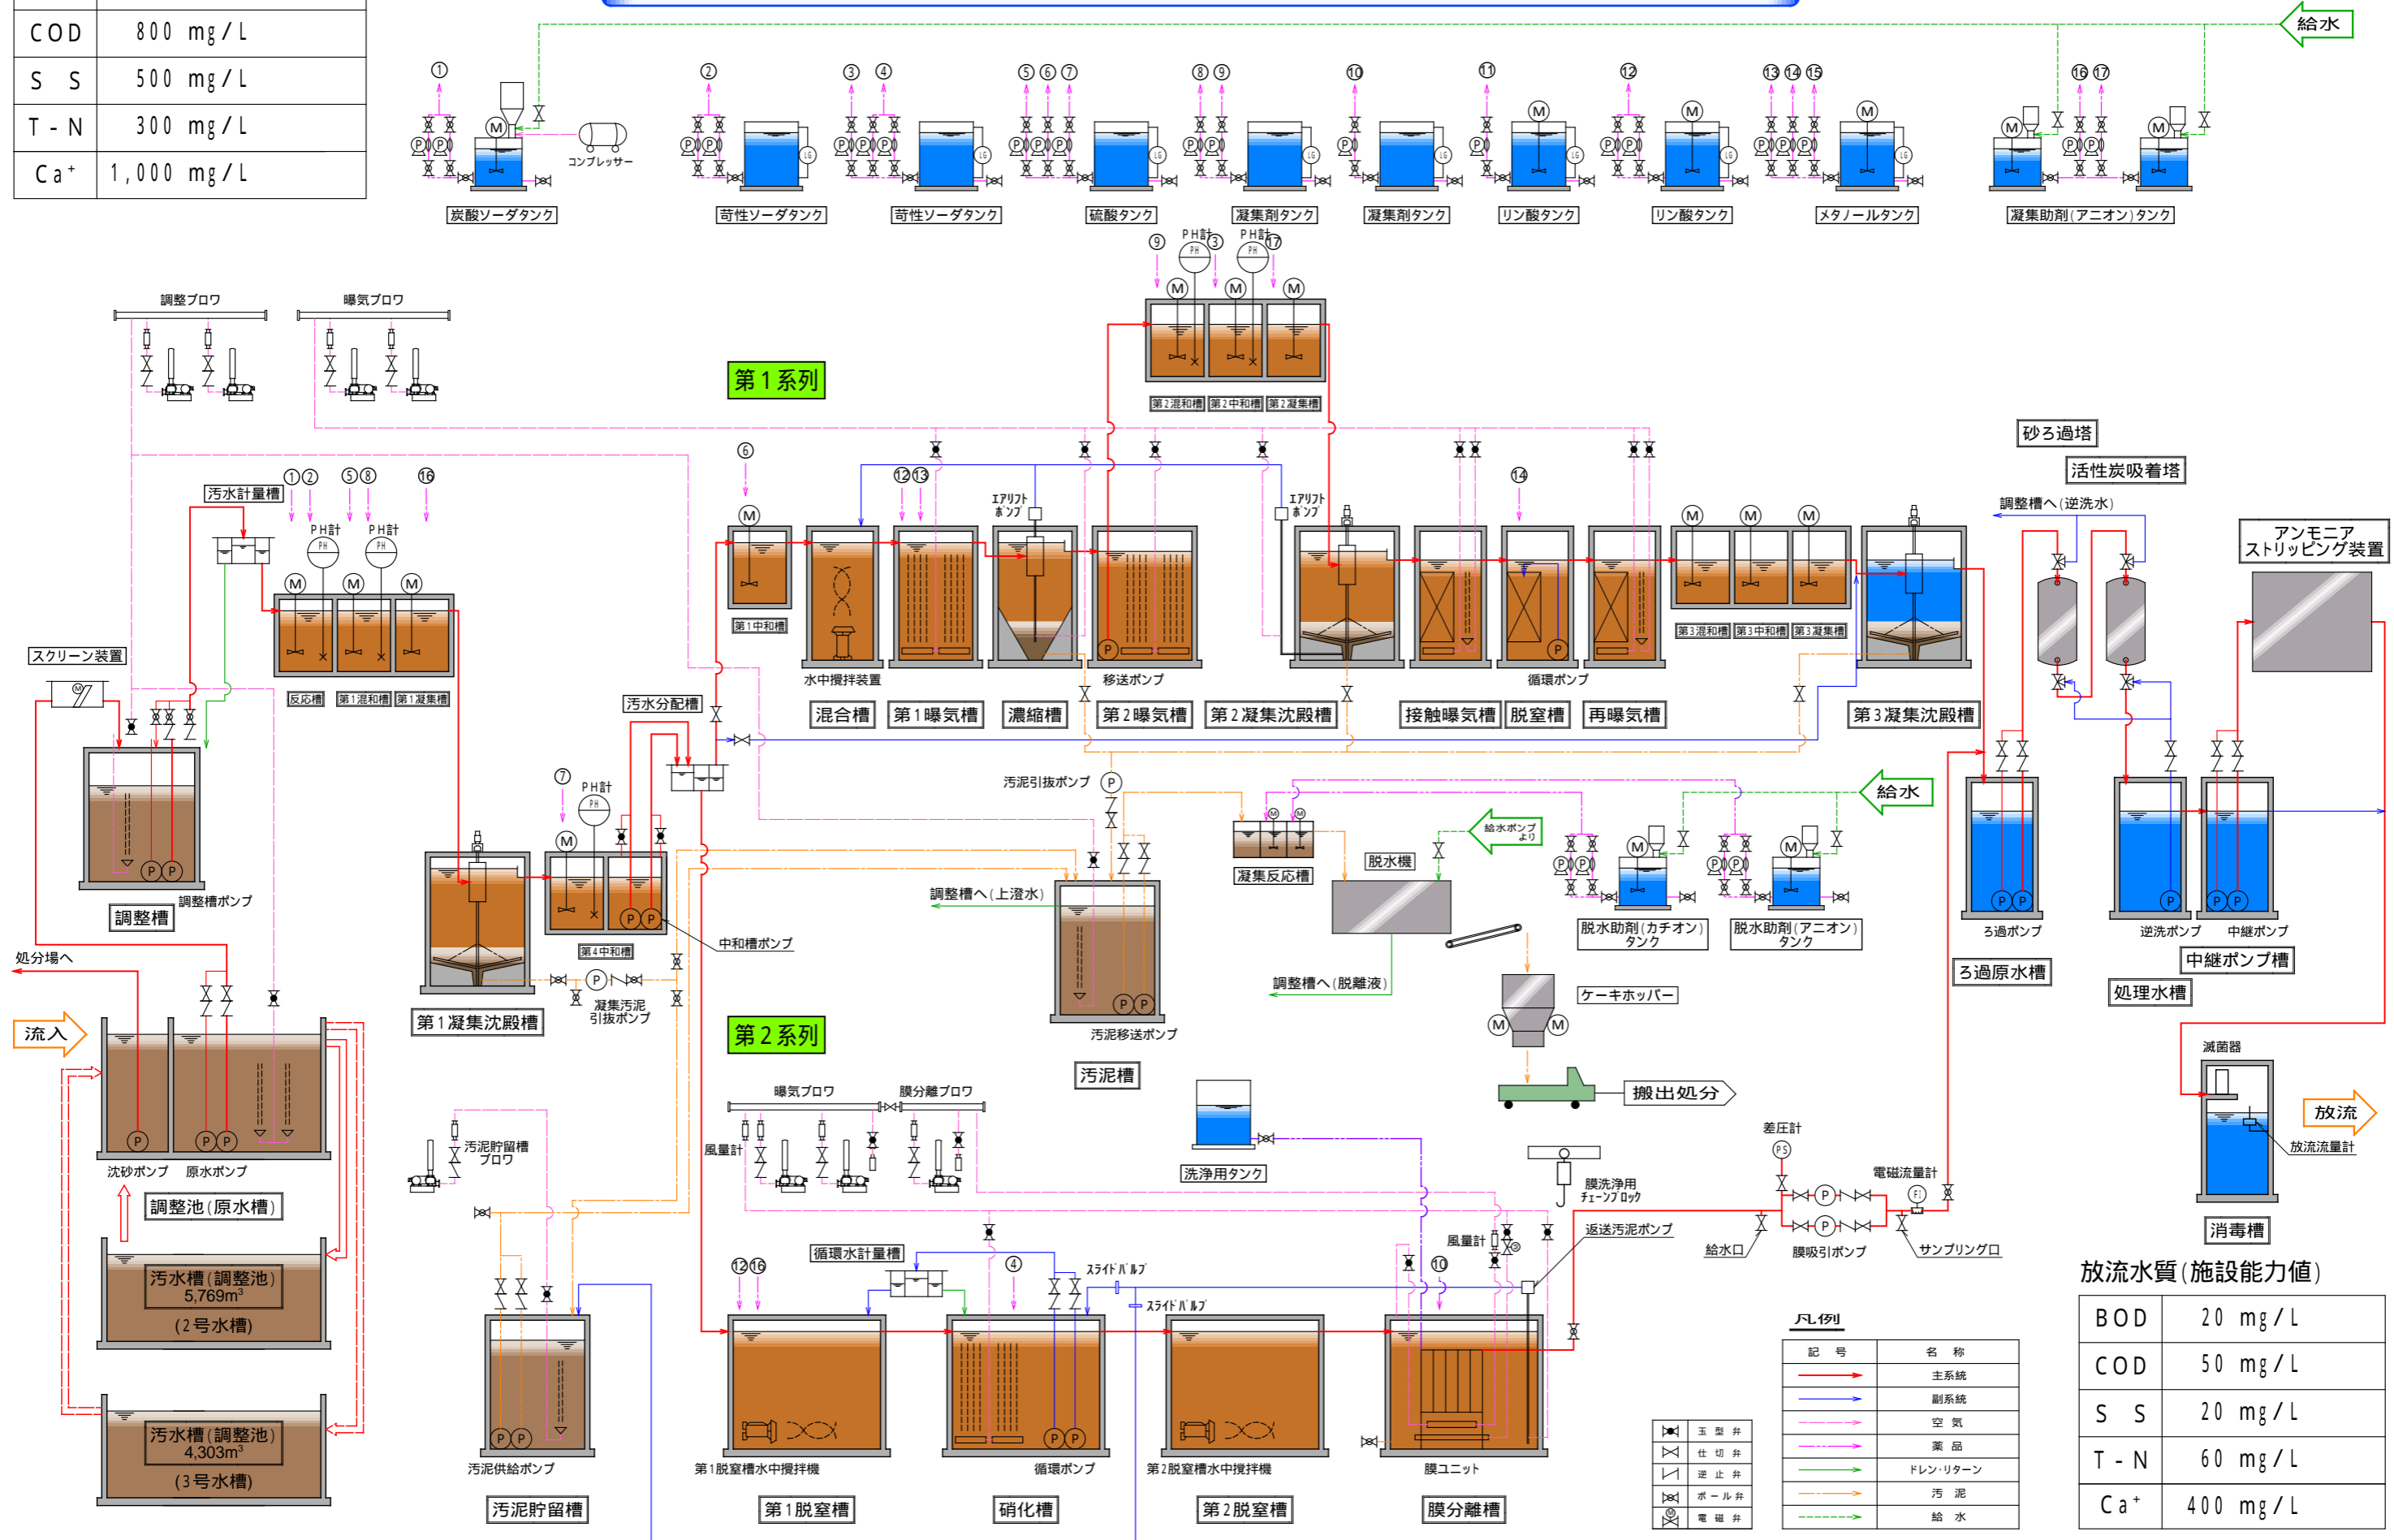

凡例

記号	名称
→ (Red)	主系統
→ (Blue)	副系統
→ (Pink)	空気
→ (Green)	薬品
→ (Orange)	汚泥
→ (Dashed Green)	給水
⊠	玉型弁
⊞	仕切弁
⊥	逆止弁
⊞	ボール弁
⊞	電磁弁

放流水質 (施設能力値)

BOD	20 mg / L
COD	50 mg / L
S S	20 mg / L
T - N	60 mg / L
Ca ⁺	400 mg / L